




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW41NS071-5.3

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	自吸式ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-401NS	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 40 × φ 40 mm	動力	3 相 2 P 0.75 kW	50 Hz

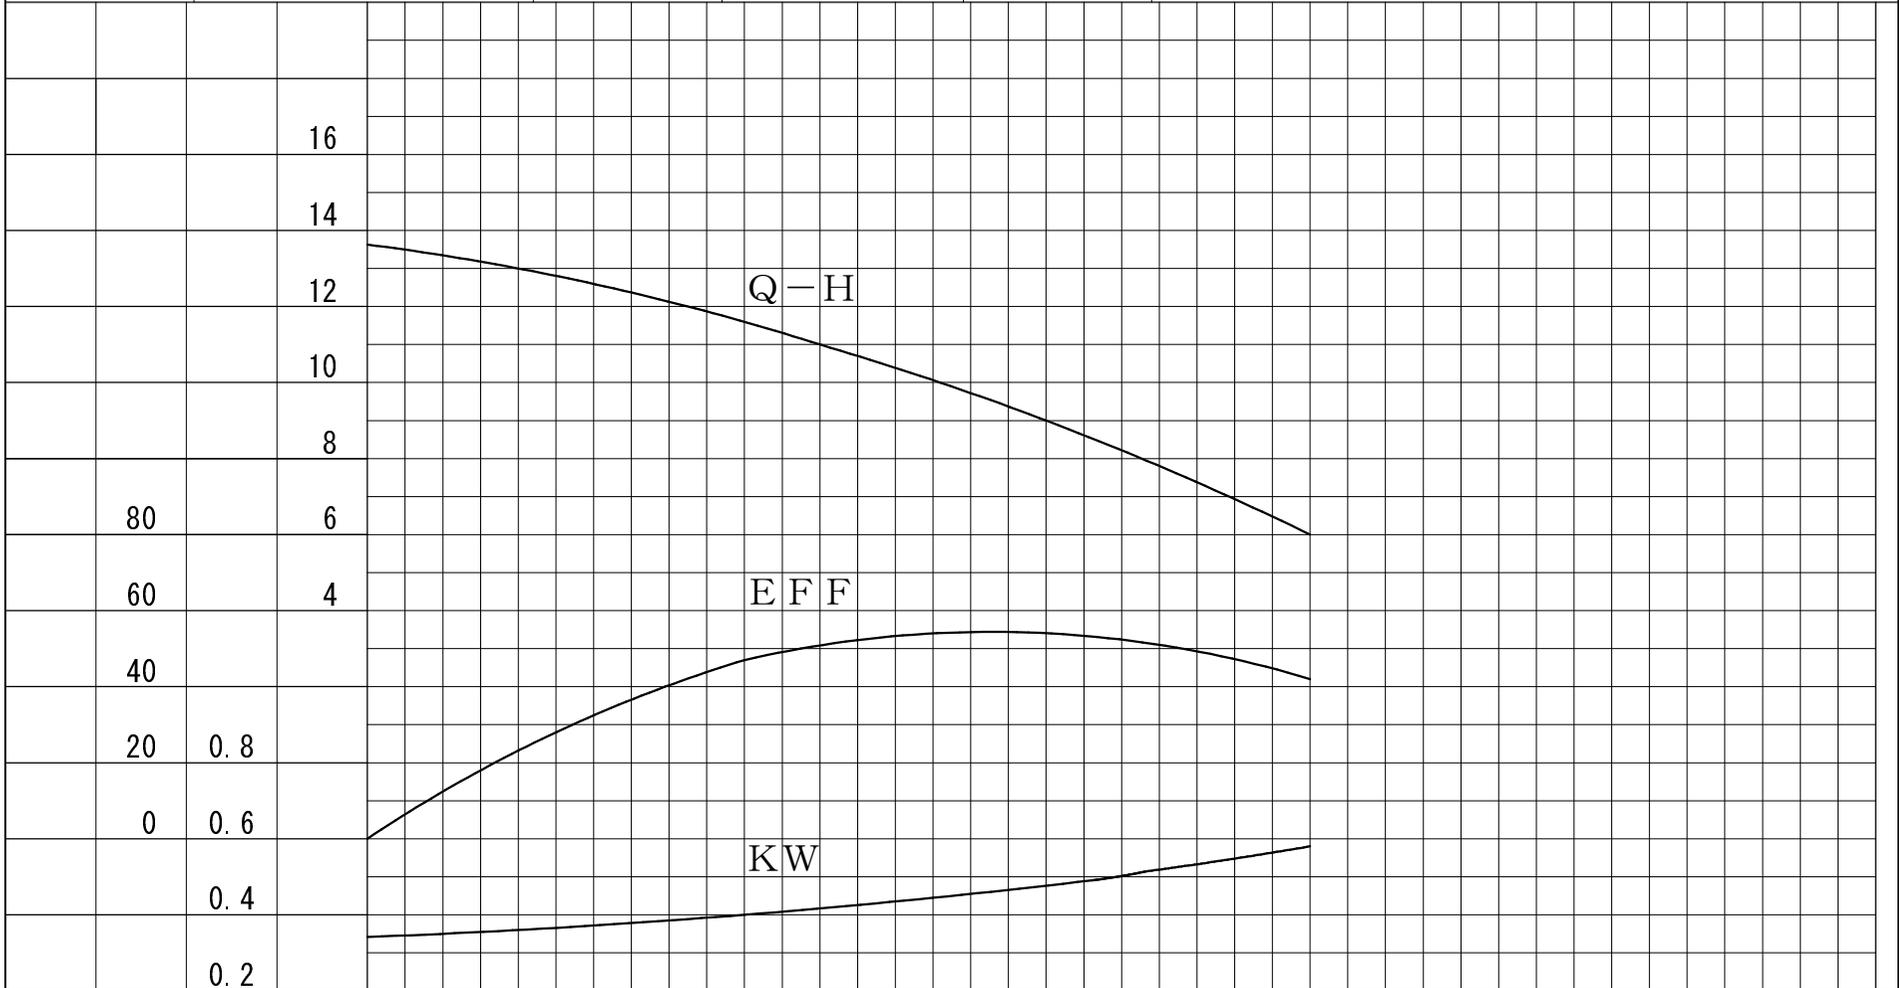

R. P. M 回転数 (min ⁻¹)	E. F. F 効率 (%)	KW 動力 (kW)	H 全揚程 (m)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 20 50 100 150 200 250 300 </div> <hr/> Q 吐出量(L/min) (備考) 比重 : 1.3 最少吐出量 : 20L/min
--	----------------------	------------------	-----------------	---