~~実機~~ 予想 ポンプ性能曲線図

No. TW40PG041-5.3

客先		殿		製造番号	― ― ―	試験者	― ― ―
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-400PG	試験日	― 年 ― 月 ― 日	試験液	― ― ―
仕様	m× L/min	口径	φ４０×φ４０mm	動力	3 相 2 P 0.4 kW 50 Hz		

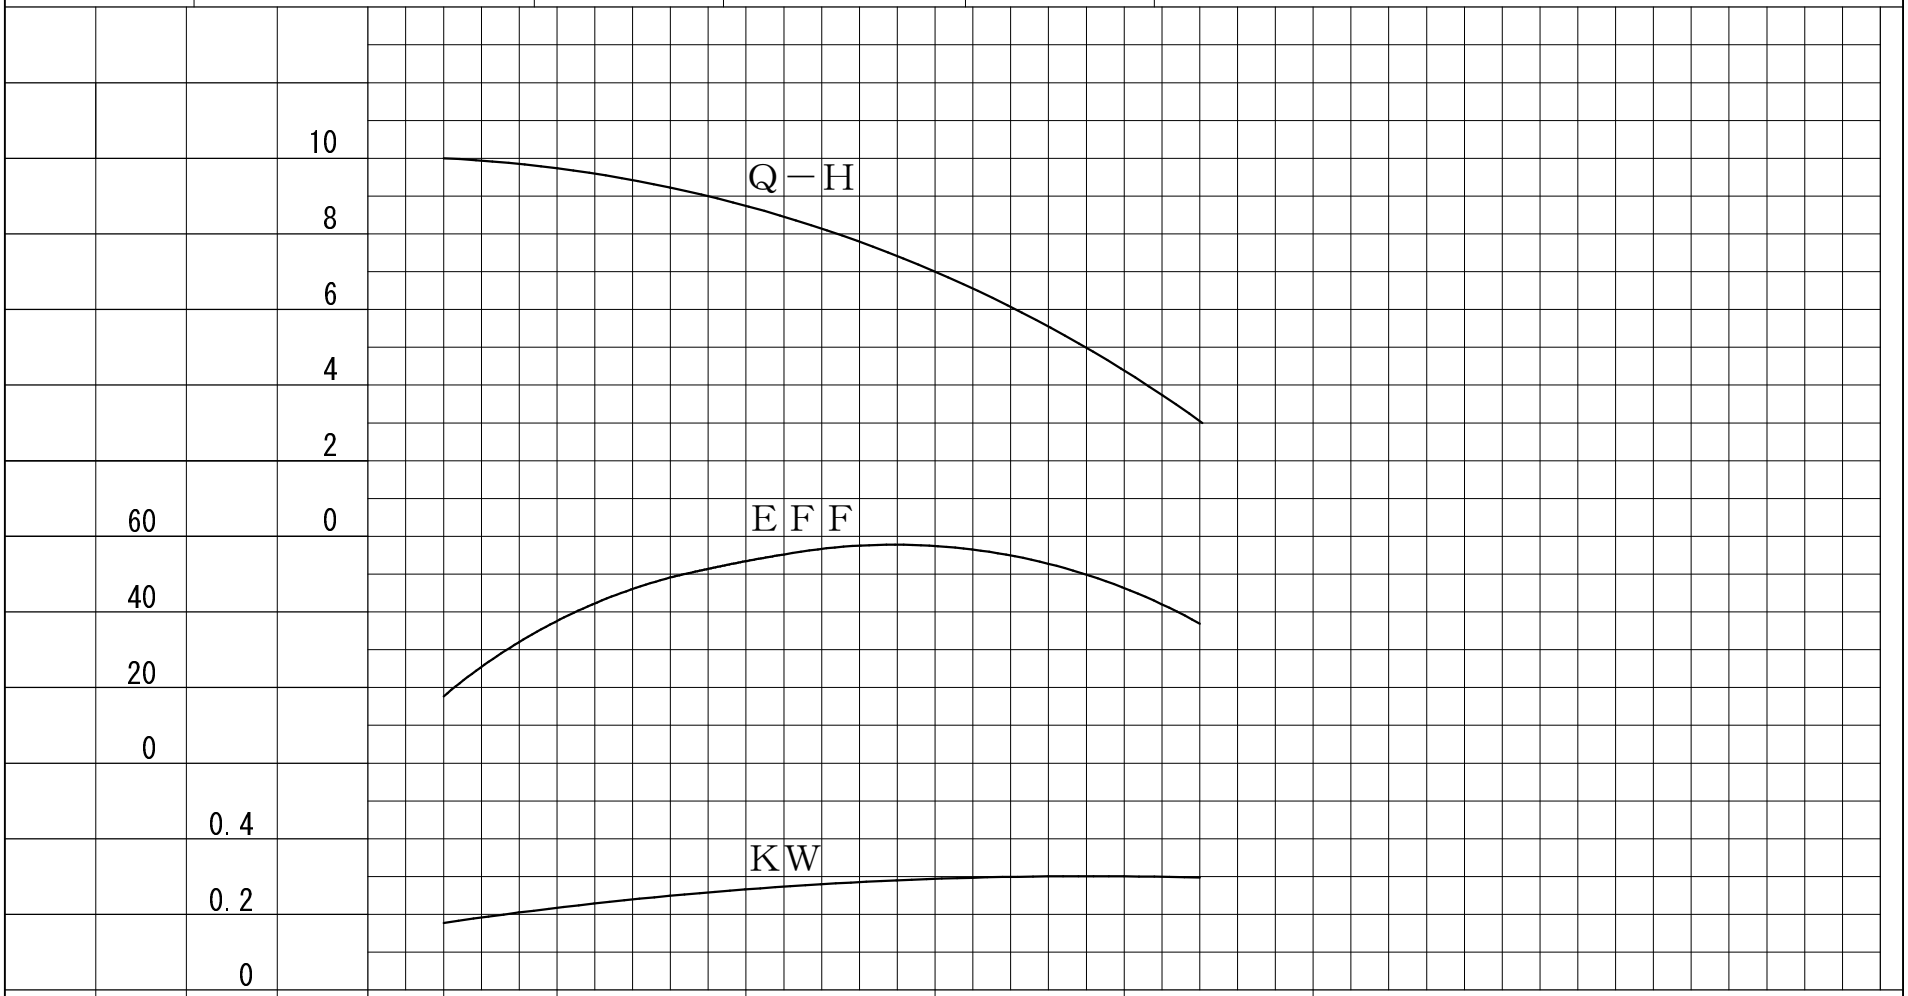

(備考)比重1.3

HAYASHI KAKOHKI MFG.CO.,LTD.