




~~実機~~  
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW40PG041-5.5

|    |             |       |                      |      |             |     |                 |
|----|-------------|-------|----------------------|------|-------------|-----|-----------------|
| 客先 | 殿           |       |                      | 製造番号 | ---         | 試験者 | ---             |
| 名称 | ハヤシリークレスポンプ | 型式    | HDG-400PG            | 試験日  | - 年 - 月 - 日 | 試験液 | ---             |
| 仕様 | m ×         | L/min | 口径<br>φ 40 × φ 40 mm | 動力   | 3 相         | 2 P | 0.4 kW<br>50 Hz |

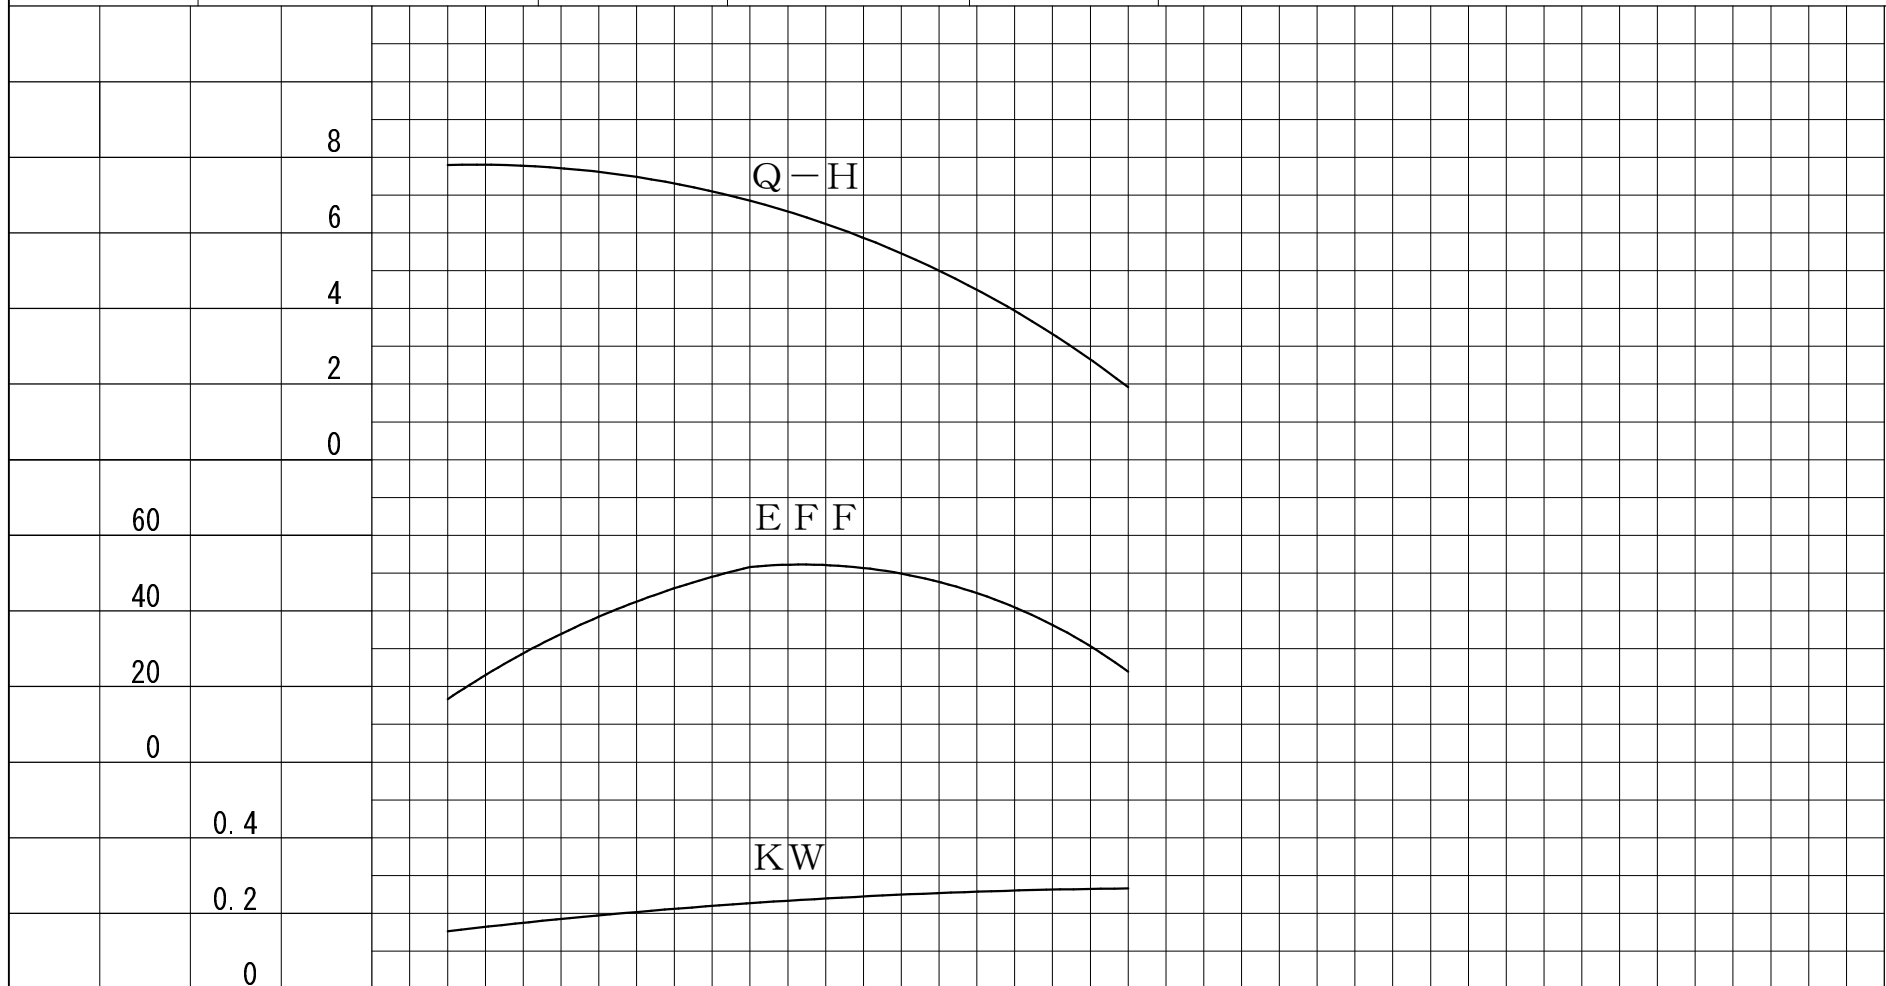

|  |                      |                  |                 |                                      |             |
|--|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| R. P. M<br>回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | E. F. F<br>効率<br>(%) | KW<br>動力<br>(kW) | H<br>全揚程<br>(m) | 20    50    100    150    200    250 |             |
|  |                      |                  |                 | 最少吐出量                                | (備考) 比重 1.5 |
|  |                      |                  |                 | Q 吐出量 (L/min)                        |             |