




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW41PG071-6.1

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-401PG	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 40 × φ 40 mm	動力	3 相 2 P 0.75 kW	60 Hz

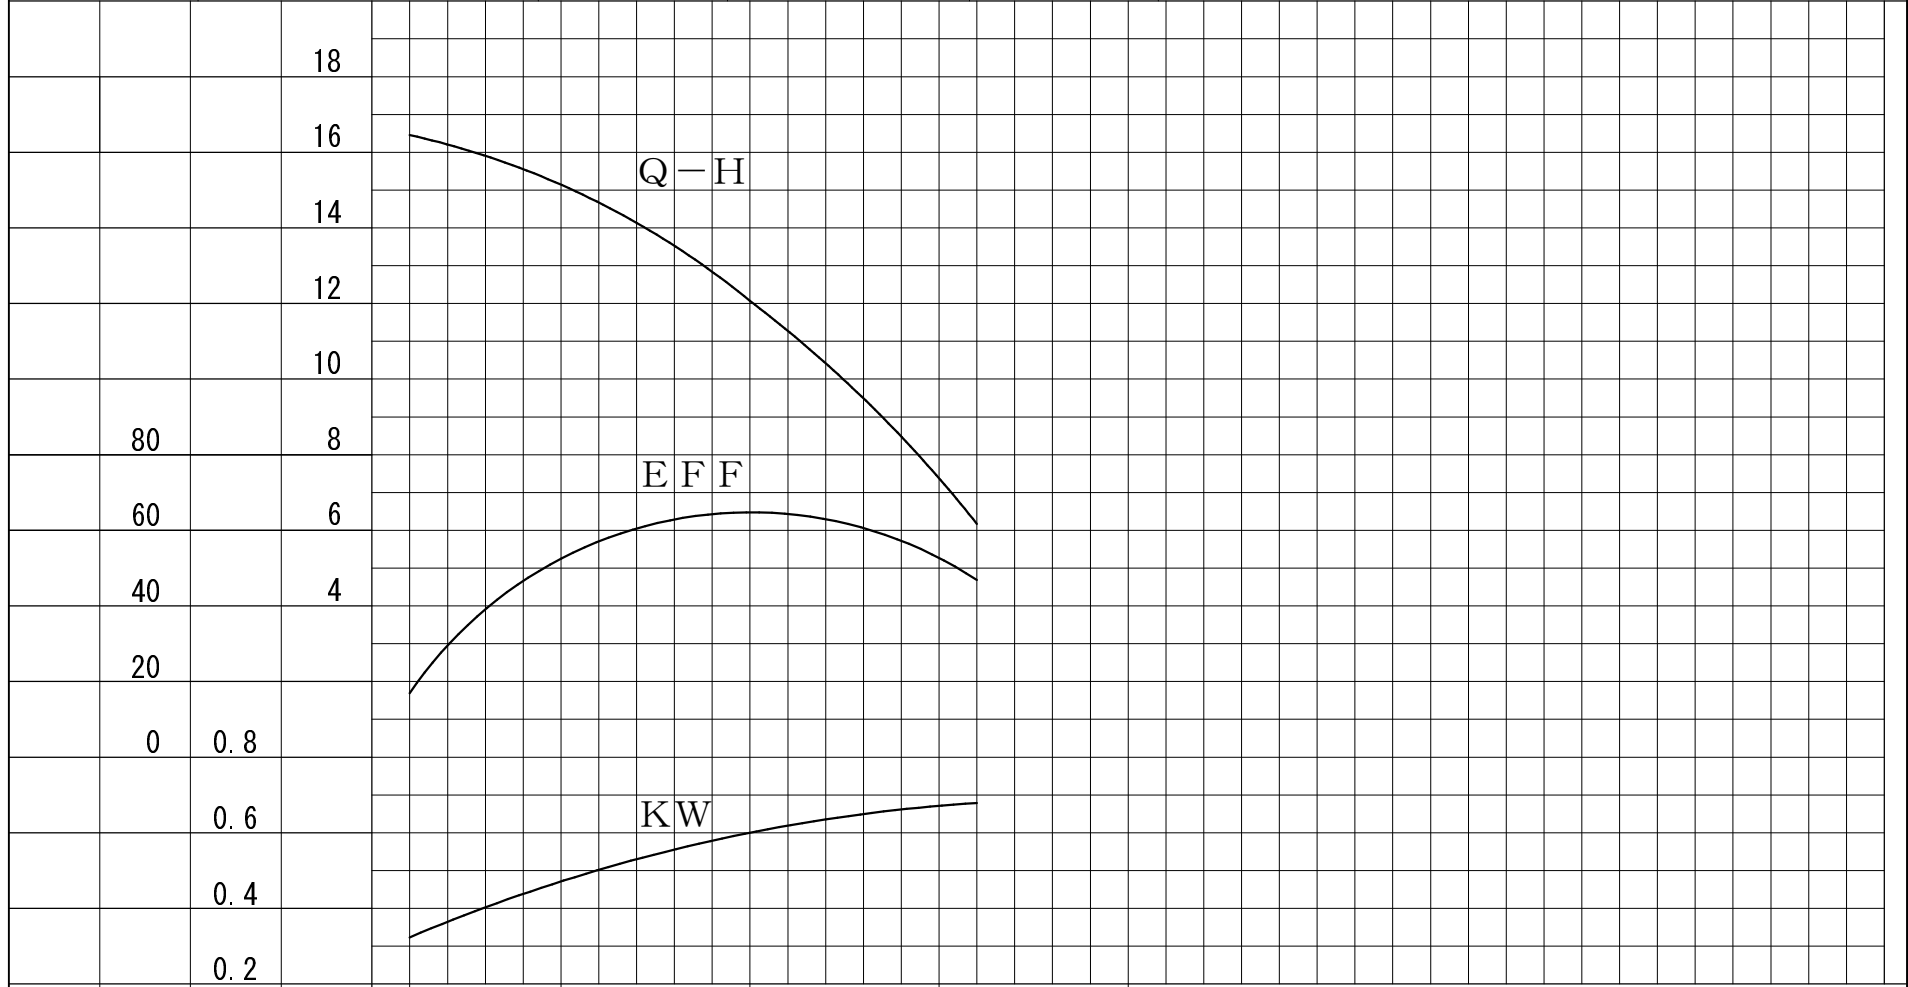

R. P. M	E. F. F	KW	H						
回転数	効	動	全	20	100	200	300	400	
(min ⁻¹)	率	力	揚	最少吐出量 _____ (備考) 比重 1.1					
	(%)	(kW)	程	Q 吐出量 (L/min) _____					
			(m)						