




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW42TC151-6.1

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-----------|-----------|--------|--------------|-------|
| 客先 | 殿 | | | 製造番号 | --- | 試験者 | --- |
| 名称 | ハヤシリークレスポンプ | 型式 | HDG-402TC | 試験日 | 一年一月一日 | 試験液 | --- |
| 仕様 | m× | L/min | 口径 | φ50×φ40mm | 動力 | 3相 2P 1.5 kW | 60 Hz |

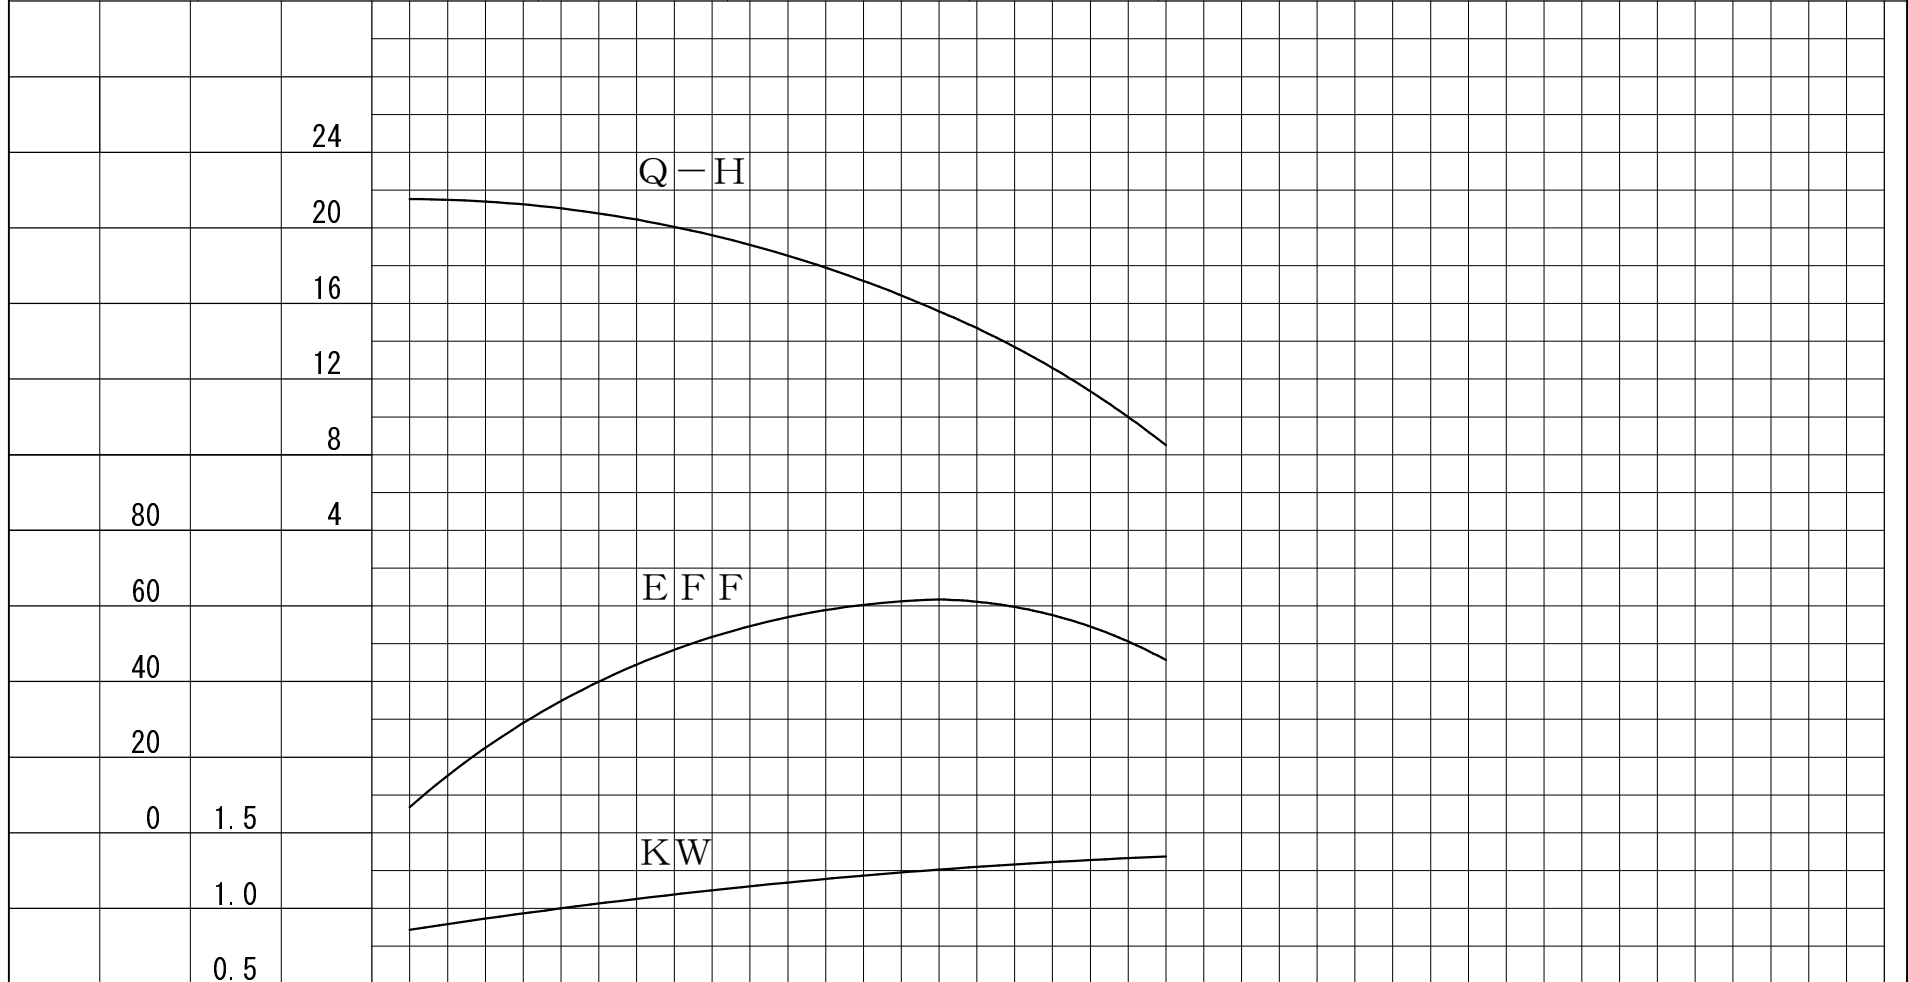

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| R. P. M 回転数 (min ⁻¹) | E. F. F 効率 (%) | KW 動力 (kW) | H 全揚程 (m) | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | | | | 最少吐出量 _____ (備考) 比重 1.1 | | | | |
| | | | | Q 吐出量 (L/min) _____ | | | | |