




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW40TF041-5.3

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-400TF	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口 径	φ 4 0 × φ 4 0 mm	動力	3 相 2 P 0.4 kW 50 Hz	

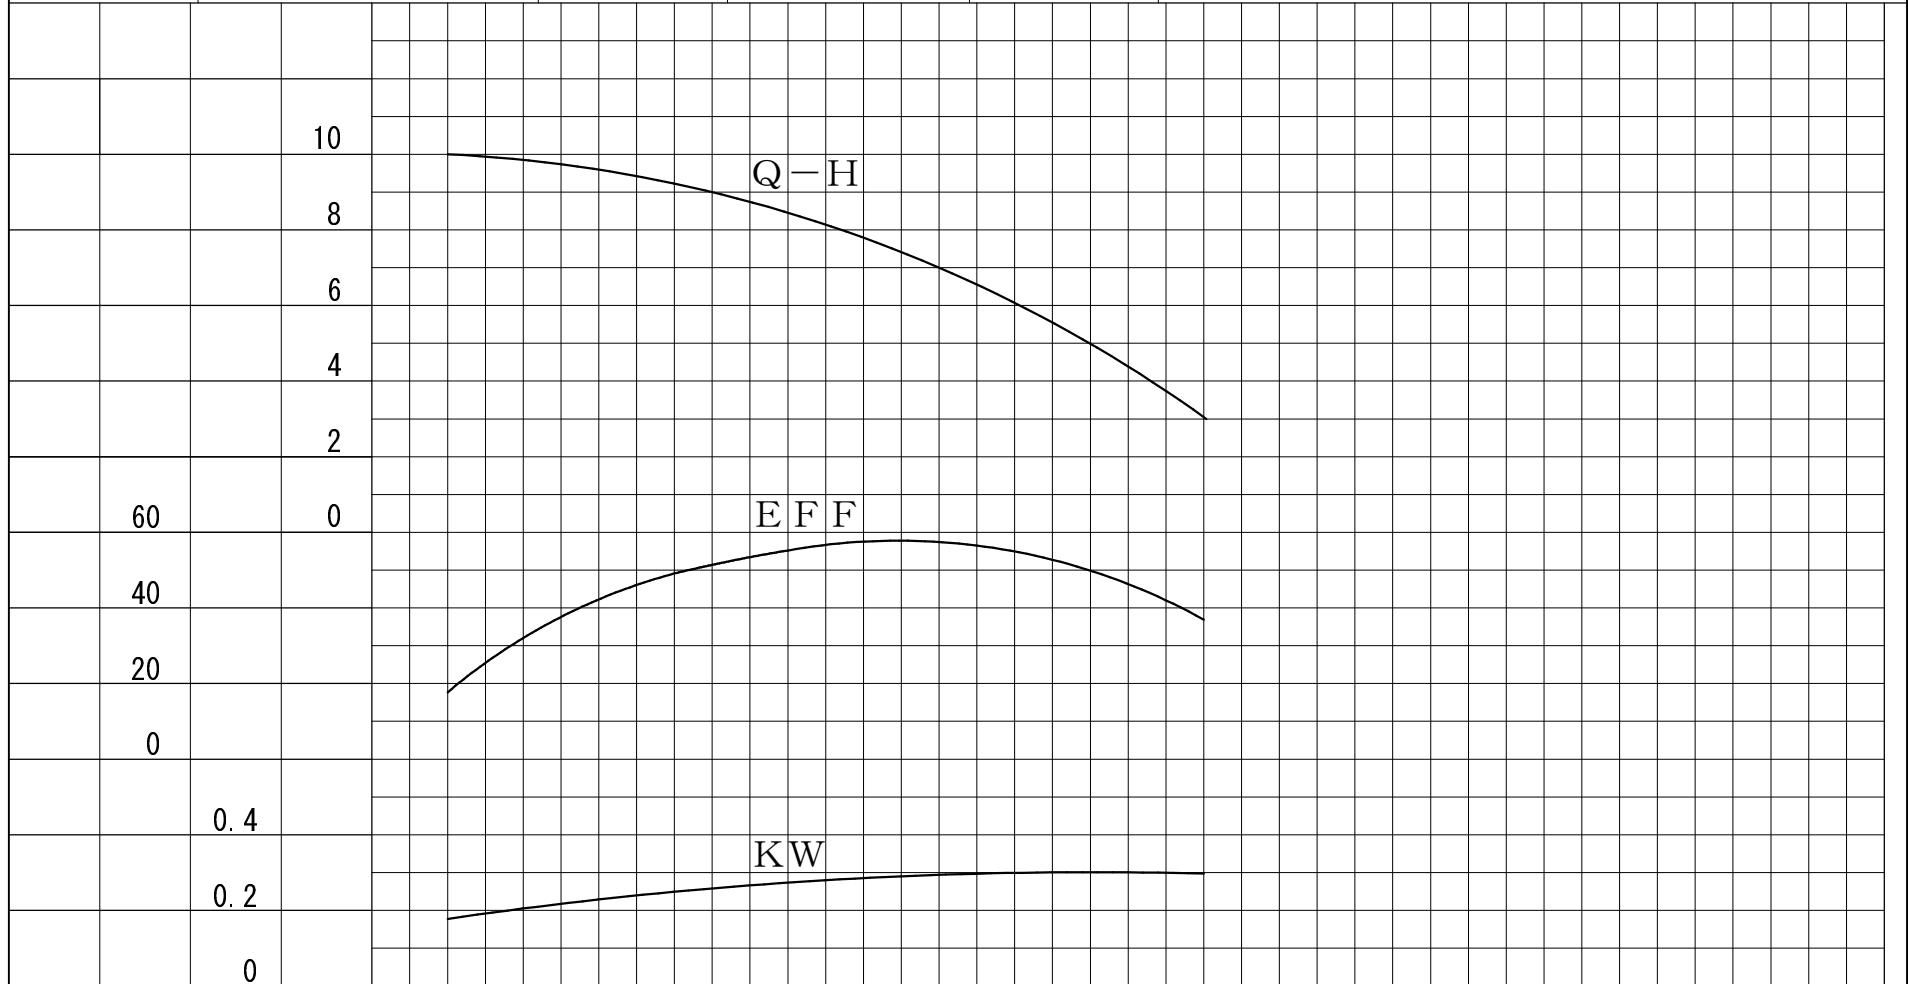

R. P. M 回 転 数 (min ⁻¹)	E. F. F 効 率 (%)	KW 動 力 (kW)	H 全 揚 程 (m)	20 50 100 150 200 250	
				最少吐出量	(備考) 比重 1.3
				Q 吐出量 (L/min)	