




~~実機~~
予想 **ポンプ性能曲線図**

No. TW45TF371-5.3

客先	殿			製造番号	---	試験者	---
名称	ハヤシリークレスポンプ	型式	HDG-405TF	試験日	- 年 - 月 - 日	試験液	---
仕様	m ×	L/min	口径	φ 50 × φ 40mm	動力	3 相	2 P 3.7 kW 50 Hz

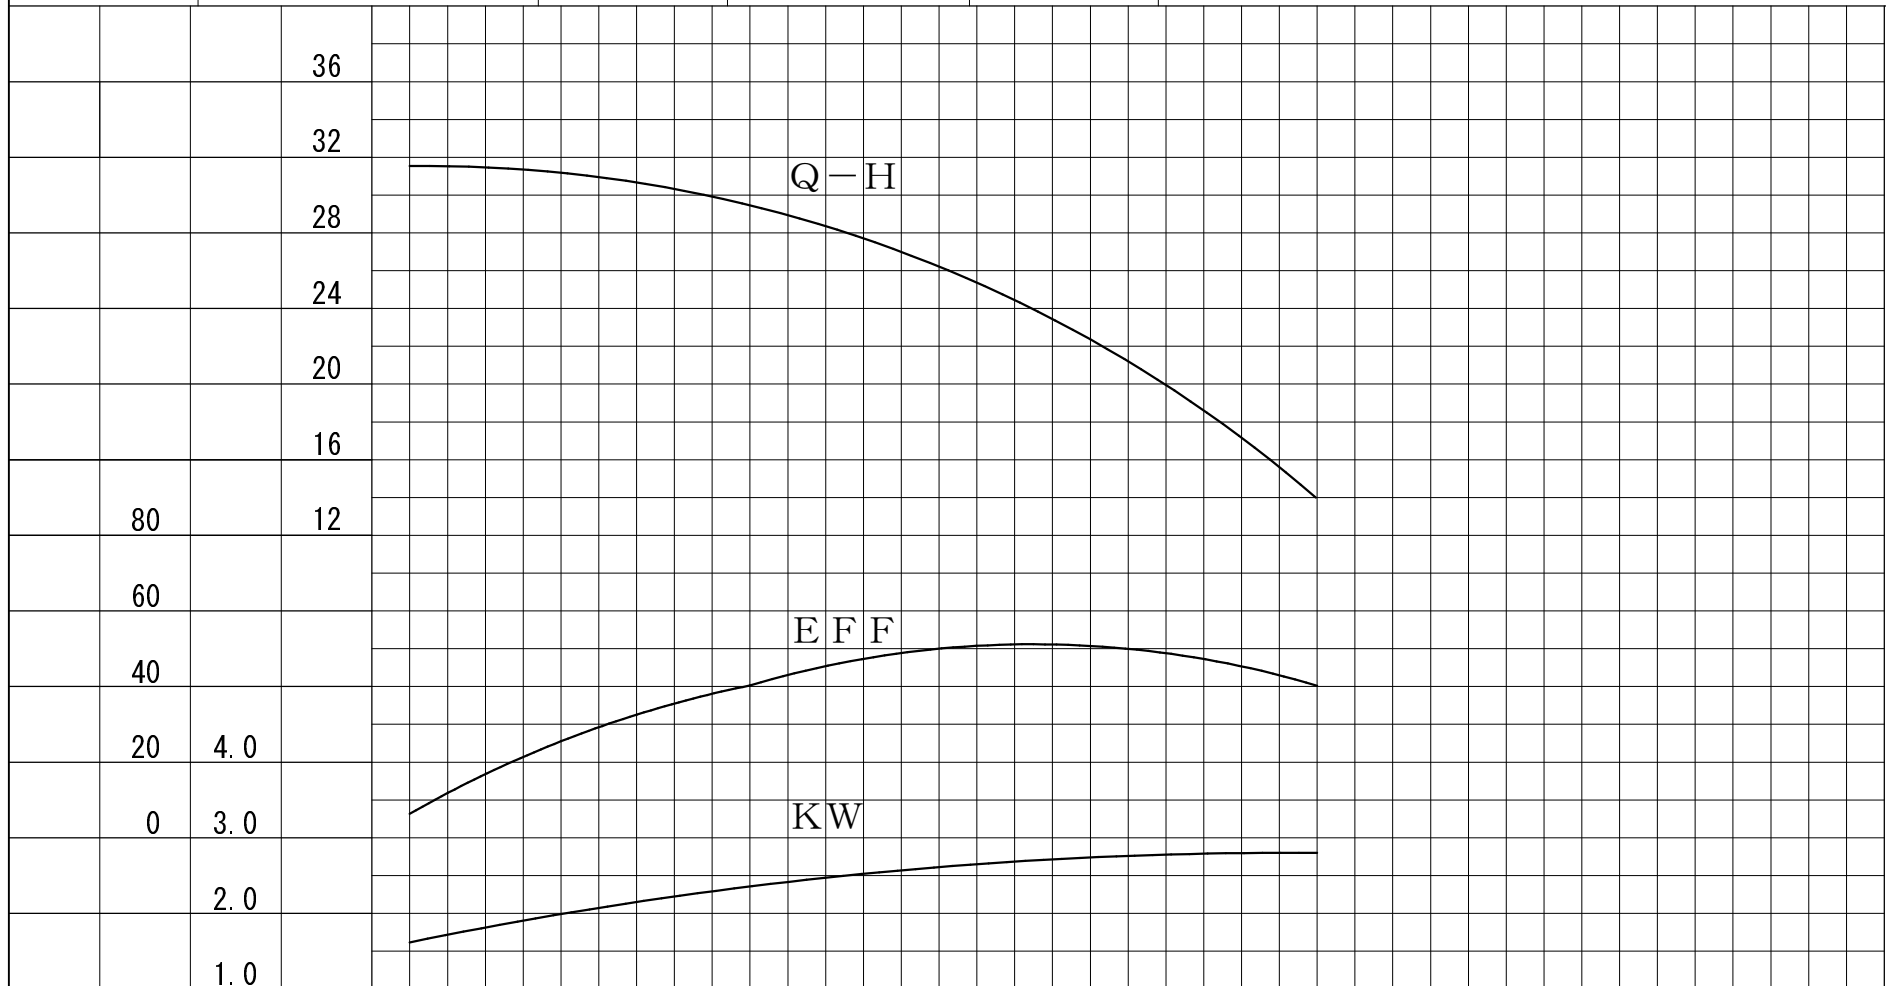

R. P. M	E. F. F	KW	H	20	100	200	300	400	500
回転数	効	動	全揚程	最少吐出量 (備考) 比重 1.3					
(min ⁻¹)	率	力	(m)	Q 吐出量 (L/min)					
	(%)	(kW)							